



# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3 июля 2018 года

№ 1461

**О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Участковая 1-я, 23**

На основании заявления Е. Н. Смирновой, в интересах которой действует А. А. Дюжев по доверенности от 11 апреля 2016 года № 44АА0471809, в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний от 28 мая 2018 года № 111 по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Участковая 1-я, 23, с учетом итогового документа (заключения о результатах) публичных слушаний, рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава муниципального образования городского округа город Кострома,

### ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:061004:1, площадью 0, 0713 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Участковая 1-я, 23, установив минимальный отступ от северо-западной границы земельного участка 2,2 м от точки А до точки Б, в целях реконструкции индивидуального жилого дома, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию в информационно-правовом бюллетене «Официальный вестник города Костромы» и размещению на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы

В. В. Емец

# Proyektirovanie i konstruirovaniye tsepy

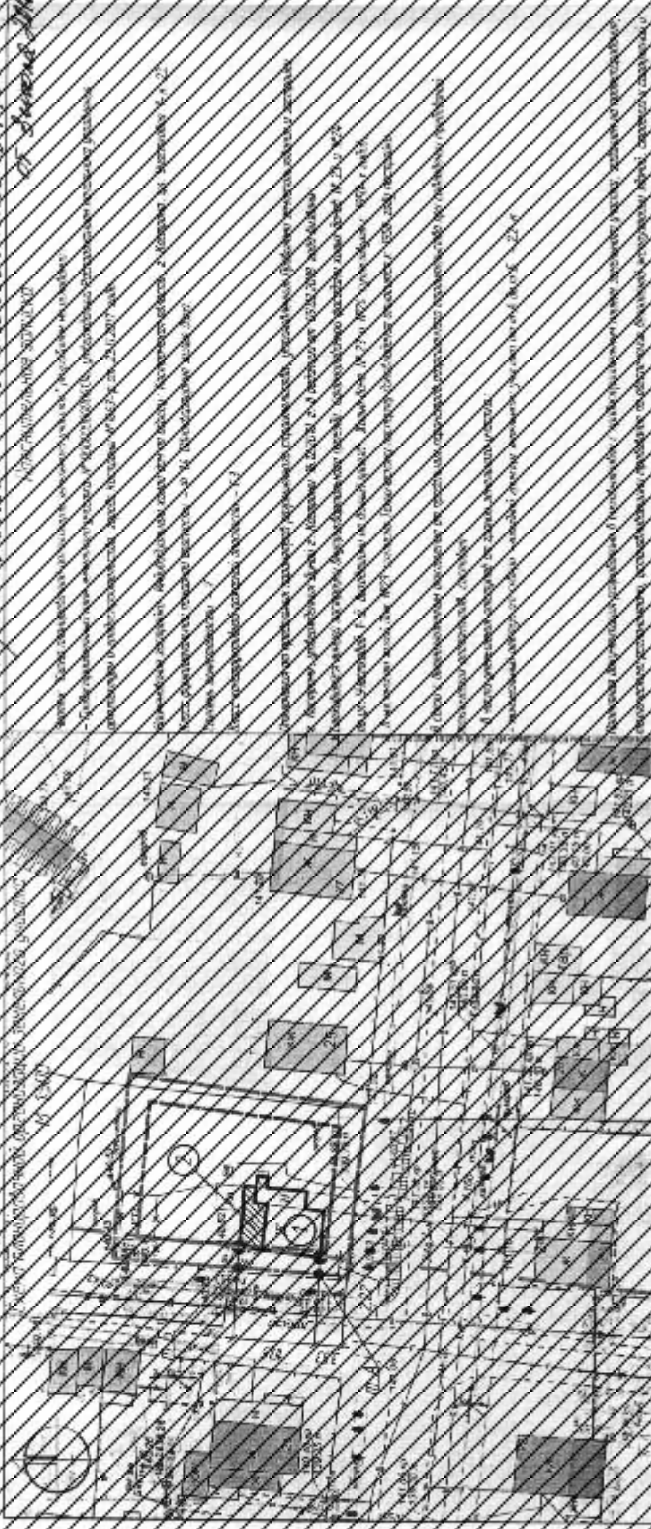


Схема управления электродвигателем

Исполнитель	С.А. Сидоров	Проверил	И.И. Иванов
Дата	2024	Лист	1 из 1
Школа	№ 1	Класс	ЭП

Нормы расхода материалов:

Материал	Количество	Примечание
Медь (провода)	10 м	для управления электродвигателем
Алюминий (провода)	5 м	для управления электродвигателем
Латунь (контакты)	10 шт.	для управления электродвигателем




Таблица для учета материалов

№ п/п	Счетчик		Итого
	Материал	Количество	
1	Медь	10 м	10 м
2	Алюминий	5 м	5 м
3	Латунь	10 шт.	10 шт.
Итого			25 м / 20 шт.

Подпись: \_\_\_\_\_  
 Дата: \_\_\_\_\_