

Объявление

На основании обращения Николаевой О. В., действующей в интересах собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном в городе Костроме по адресу: город Кострома, проспект Текстильщиков, 1, по вопросу согласования Схемы ограждения земельного участка, расположенного в городе Костроме по адресу: Кострома, проспект Текстильщиков, 1 во исполнение пункта 3 статьи 4 Порядка согласования Схемы ограждения земельного участка на территории города Костромы, утвержденного решением Думы города Костромы от 4 декабря 2014 года № 233, Администрацией города Костромы проводится изучение мнения заинтересованных лиц по вопросу установки ограждения на земельном участке по адресу: город Кострому, проспект Текстильщиков, 1 Согласно Схеме ограждения земельного участка.

Предложения и рекомендации по данному вопросу принимаются в Управлении архитектуры и градостроительства Администрации города Костромы в письменной форме до 20 ноября 2025 года по адресу: площадь Конституции, д. 2, каб. № 406, либо по адресу электронной почты SemenovaOA@gradkostroma.ru. Контактный номер телефона (4942) 42 70 72.

И.о. начальника Управления



Е. С. Янова

Эскиз ограждения
(фрагмент).

Technical drawing of a reinforced concrete slab (Бетон кл. В15, армированный сеткой) showing dimensions and reinforcement details. The drawing includes a plan view and a cross-section view.

Plan View Dimensions:

- Total width: 2300 mm
- Total length: 2500 mm
- Central opening diameter: Ø250 mm
- Reinforcement section width: 200 mm
- Reinforcement section length: 1800 mm

Cross-section View Dimensions:


- Slab thickness: 60 mm
- Central opening diameter: Ø250 mm

Material and Reinforcement:

- Concrete class: В15
- Reinforcement: армированный сеткой (reinforced with mesh)

Бетон кл. В15,
армированный
сеткой

Болт М12х40
 Шайба М12
 Гайка М12
 Заглушка GL 60х60
 У-кронштейн для профильных труб 60х60 + 15х15
 Столб 60х60, высота 4,3 м
 Труба 15х15
 Труба 15х15, высота 1,77 м

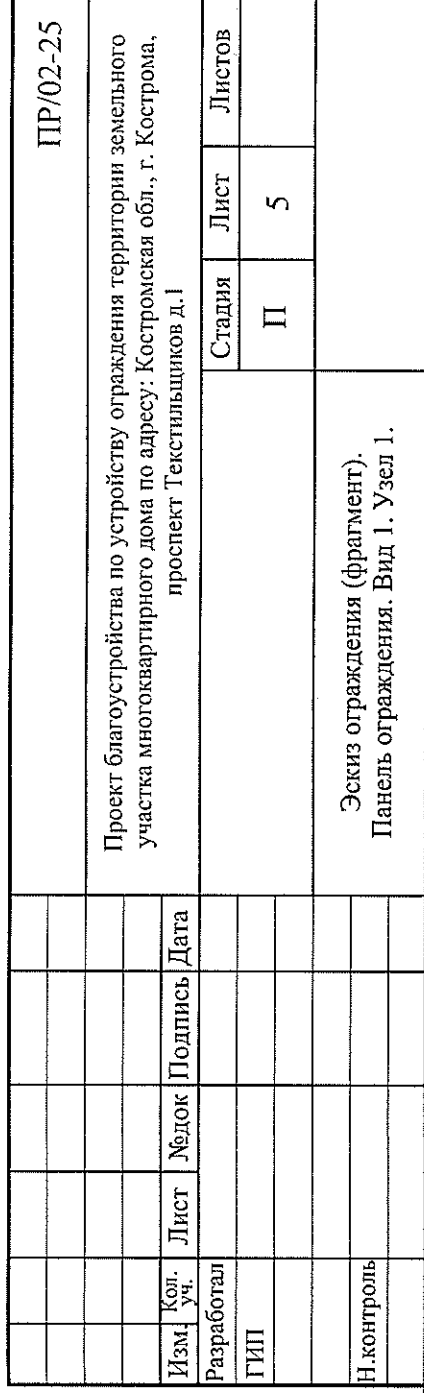

1. Сварные элементы выполнить по ГОСТ 5264-80* электродами Э-42.
2. Все металлические элементы после выполнения сварочных работ окрасить пентафталевой эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76* (цвет черный) за два раза по грунтовке ГФ-021 ГОСТ 25129-92.
3. Данный лист смотреть совместно с листом 3.